

プッシュインパクト接続 検査孔付可とう管ガス栓 台座付〈ボール弁〉

ガス栓を台座固定することで入口に配管用フレキ管、出口に燃焼用ホースまたは金属フレキシブルホースを接続し、施工時間を短縮できます。
ビルトインコンロに機器接続ガス栓を直接接続できない場合にも対応可能になります。

■KONPF-21K10A (M)



品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KONPF-21K10A (M)	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONPF-21K15A (M)	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONPF-21K10A (B)	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONPF-21K15A (B)	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONPF-21K10A (H)	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONPF-21K15A (H)	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※

※(5) は小箱の入数です。

取付金具 木ねじ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H)


詳しくは総合カタログ P28・P29 をご覧ください。

※標準でφ85台座の製品を出荷いたしますが、φ65台座の製品もございますので、φ65台座の製品をご所望の際は品番の後にφ65と明記してご注文ください。


③検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示してありますから必ず矢印に沿って取り付けてください。
※本体写真中の → はガスの流れを表しています。ツマミの白線の方を下流に設置して下さい。

施工例

■ビルトインコンロ

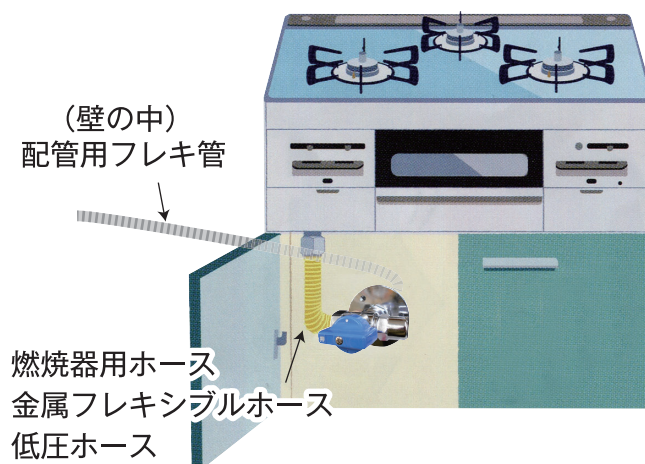


■ガス瞬間湯沸器

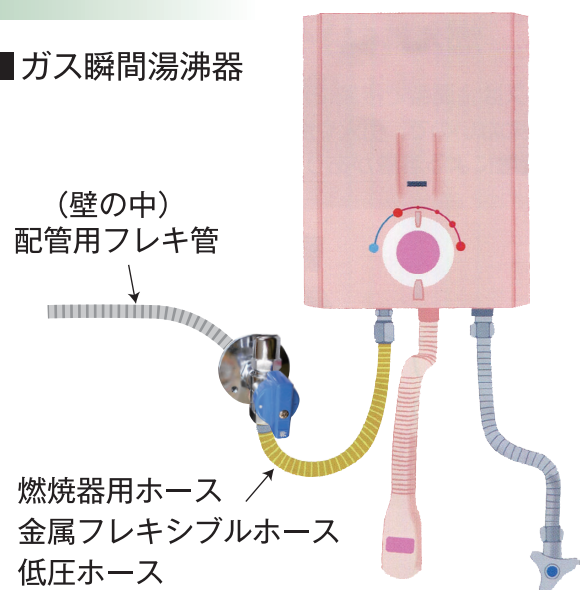

台座 ピッチ寸法

M

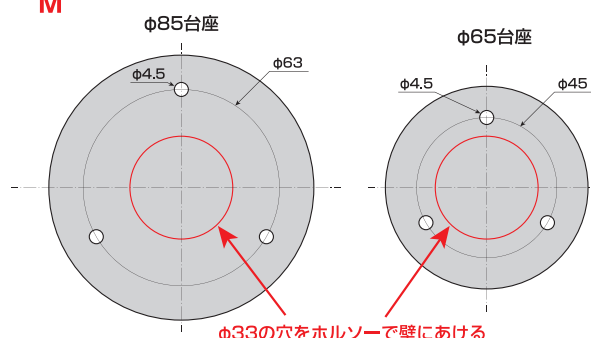

B・H

